



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218



检验检测报告

Test Report



报告编号: 建委2022-03-1560

委托单位: 广东浪美新材料有限公司

样品名称: PVC装饰膜 (波音软片)

型号规格: LMLCHLSM

报告日期: 2022年04月02日

广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号:建委2022-03-1560

第 1 页 共 5 页

产 品 名 称	PVC装饰膜（波音软片）	生产日期	2022-02-16
商 标	浪美	编号或批号	——
型号 / 规格 / 等级	LMLCLHLSML	限用日期/保质期	——
		委托单号	SS623251
委托单位	广东浪美新材料有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	12m²
生产单位	广东浪美新材料有限公司	委托日期	2022年03月28日
来样方式	委托单位送样	验收日期	2022年04月02日
检验依据	GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
判定依据	GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度(20~25)℃,相对湿度49%~57%		
检 验	所检项目符合GB 18585-2001、GB 8624-2012标准[平板状建筑材料B ₁ (B-s1, d0)级]要求。		
结 论	 签发日期: 2022年04月02日 此处未盖“检验检测专用章”者, 本报告无效。 		
备 注	SBI试样安装说明: 试样粘贴在燃烧性能为A1级的基材上, 基材紧贴背板进行安装, 基材为厚12mm, 密度为900kg/m³的硅酸钙板。分级结果在该安装方法下有效。		

（一）物理力学性能
（二）燃烧性能
（三）有害物质限量
（四）其他性能
（五）其他性能
（六）其他性能
（七）其他性能
（八）其他性能
（九）其他性能
（十）其他性能
（十一）其他性能
（十二）其他性能
（十三）其他性能
（十四）其他性能
（十五）其他性能
（十六）其他性能
（十七）其他性能
（十八）其他性能
（十九）其他性能
（二十）其他性能
（二十一）其他性能
（二十二）其他性能
（二十三）其他性能
（二十四）其他性能
（二十五）其他性能
（二十六）其他性能
（二十七）其他性能
（二十八）其他性能
（二十九）其他性能
（三十）其他性能
（三十一）其他性能
（三十二）其他性能
（三十三）其他性能
（三十四）其他性能
（三十五）其他性能
（三十六）其他性能
（三十七）其他性能
（三十八）其他性能
（三十九）其他性能
（四十）其他性能
（四十一）其他性能
（四十二）其他性能
（四十三）其他性能
（四十四）其他性能
（四十五）其他性能
（四十六）其他性能
（四十七）其他性能
（四十八）其他性能
（四十九）其他性能
（五十）其他性能
（五十一）其他性能
（五十二）其他性能
（五十三）其他性能
（五十四）其他性能
（五十五）其他性能
（五十六）其他性能
（五十七）其他性能
（五十八）其他性能
（五十九）其他性能
（六十）其他性能
（六十一）其他性能
（六十二）其他性能
（六十三）其他性能
（六十四）其他性能
（六十五）其他性能
（六十六）其他性能
（六十七）其他性能
（六十八）其他性能
（六十九）其他性能
（七十）其他性能
（七十一）其他性能
（七十二）其他性能
（七十三）其他性能
（七十四）其他性能
（七十五）其他性能
（七十六）其他性能
（七十七）其他性能
（七十八）其他性能
（七十九）其他性能
（八十）其他性能
（八十一）其他性能
（八十二）其他性能
（八十三）其他性能
（八十四）其他性能
（八十五）其他性能
（八十六）其他性能
（八十七）其他性能
（八十八）其他性能
（八十九）其他性能
（九十）其他性能
（九十一）其他性能
（九十二）其他性能
（九十三）其他性能
（九十四）其他性能
（九十五）其他性能
（九十六）其他性能
（九十七）其他性能
（九十八）其他性能
（九十九）其他性能
（一百）其他性能

批准: 曹志祥 审核: 蔡锦安 主检: 郑煜

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 (0617/2022.04.06) 防伪查询码: EB4732B65424F4DA

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: 建委2022-03-1560

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》					
1	重金属（或其他）元素：钡	mg/kg	≤1000	1.2	合格
2	重金属（或其他）元素：镉	mg/kg	≤25	未检出	合格
3	重金属（或其他）元素：铬	mg/kg	≤60	未检出	合格
4	重金属（或其他）元素：铅	mg/kg	≤90	未检出	合格
5	重金属（或其他）元素：砷	mg/kg	≤8	0.4	合格
6	重金属（或其他）元素：汞	mg/kg	≤20	未检出	合格
7	重金属（或其他）元素：硒	mg/kg	≤165	未检出	合格
8	重金属（或其他）元素：锑	mg/kg	≤20	0.2	合格
9	氯乙烯单体	mg/kg	≤1.0	未检出	合格
10	甲醛	mg/kg	≤120		合格
1. 重金属钡、重金属镉、重金属铬、重金属铅检出限均为1.0mg/kg； 2. 重金属砷、重金属汞、重金属硒、重金属锑检出限均为0.1mg/kg； 3. 氯乙烯单体的检出限为0.1mg/kg。					



检测合格

批准: 曹志祥 审核: 蔡锦宇 主检: 郑煜



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(0617/2022.04.06)
防伪查询码: EB4732B65424F4DA

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: 建委2022-03-1560

第 3 页 共 5 页

序号	检验项目	单位	标准 要求	检 验 结 果	单项评价
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
平板状建筑材料及制品 燃烧性能等级 B ₁ （B）					
1	燃烧增长速率指数 FIGRA _{1,00}	W/s	≤120	0	合格
2	火焰横向蔓延长度 LFS	——	<试样边缘	符合要求	合格
3	600s内总热释放量 THR _{600s}	MJ	≤7.5	0.1	合格
4	60s内焰尖高度 F _s	mm	表面火焰轰击：≤150	57	合格
		mm	边缘火焰轰击：≤150	53	
5	60s内燃烧滴落物	——	无燃烧滴落物引燃滤纸现象	符合要求	合格
平板状建筑材料及制品 产烟特性等级 s ₁					
6	烟气生成速率指数 SMOGRA	m ² / s ²	≤30	0	合格
7	600s内总产烟量 TSP _{600s}	m ²	≤50	22.5	合格
平板状建筑材料及制品 燃烧滴落物/微粒等级 do					
8	燃烧滴落物/微粒	——	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合要求	合格



3)

批准: 曹志祥 审核: 蔡锦安 主检: 郑煜



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(0617/2022.04.06)
防伪查询码: EB4732B65424F4DA

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: 建委2022-03-1560


第 4 页 共 5 页



SBI试验前试样长翼



SBI试验前试样短翼

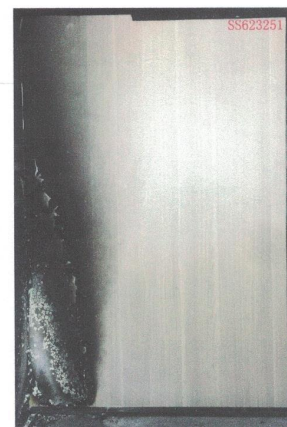

SBI试验后试样长翼



SBI试验后试样短翼



检测专用章

批准: 曹志祥

审核: 蔡锦宇

主检: 郑煜



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(0617/2022.04.06)
防伪查询码: BB4732B65424F4DA

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: 建委2022-03-1560

第 5 页 共 5 页



检测样品正面



检测样品反面

批准:

曹志祥

审核:

蔡锦宇

主检:

郑煜



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(0617/2022.04.06)
防伪查询码: EB4732B65424F4DA